

Ausstosszeiten Warmwasser - Planungstabelle max. Leitungslänge


B B Z

Installation mit Warmhaltung Ausstosszeit 10 Sekunden

Verteiler warm gehalten

Zuleitung und Pexverteiler max. 1 Meter

		Pex 12	Pex 16	Pex 20
Waschtisch	1 LU	9.0 m	4.7 m	3.0 m
Waschbecken				
Bidet				
Dusche	2 LU	---	9.4 m	6.1 m
Spültisch (Küche)				
Ausguss / Waschtrog				
Badewanne	3 LU	---	14.1 m	9.2 m

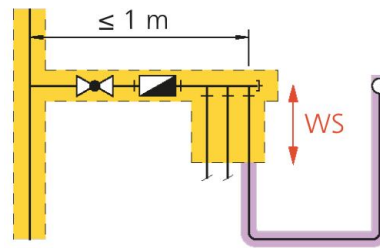


Installation ohne Warmhaltung Ausstosszeit 15 Sekunden

Verteiler warm gehalten

Zuleitung und Pexverteiler max. 1 Meter

		Pex 12	Pex 16	Pex 20
Waschtisch	1 LU	13.5 m	7.1 m	4.6 m
Waschbecken				
Bidet				
Dusche	2 LU	---	14.1 m	9.2 m
Spültisch (Küche)				
Ausguss / Waschtrog				
Badewanne	3 LU	---	21.2 m	13.8 m

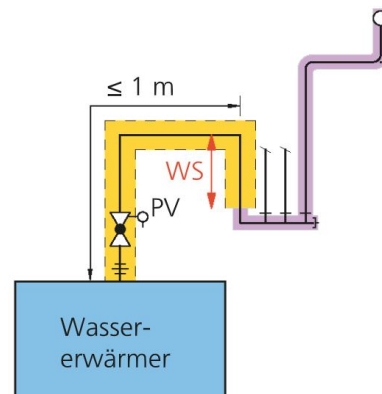

Anschlussleitung ab warmgehaltener Leitung

Ausstosszeit 10 Sekunden

		Pex 12	Pex 16	Pex 20	CNS 15	CNS 18	MT Mepla 16	MT Mepla 20	Flowfit 16	Flowfit 20	Flowfit 25
Waschtisch	1 LU	9.0 m	4.7 m	3.0 m	3.7 m	2.4 m	4.8 m	2.8 m	5.0 m	2.5 m	1.6 m
Waschbecken											
Bidet											
Dusche	2 LU	---	9.4 m	6.1 m	7.4 m	4.8 m	9.6 m	5.6 m	9.9 m	5.0 m	3.2 m
Spültisch (Küche)											
Ausguss / Waschtrog											
Badewanne	3 LU	---	14.1 m	9.2 m	11.2 m	7.3 m	14.4 m	8.4 m	14.9 m	7.5 m	4.8 m

